


PŮDORYSNÝ ŘEZ ŠACHTICE

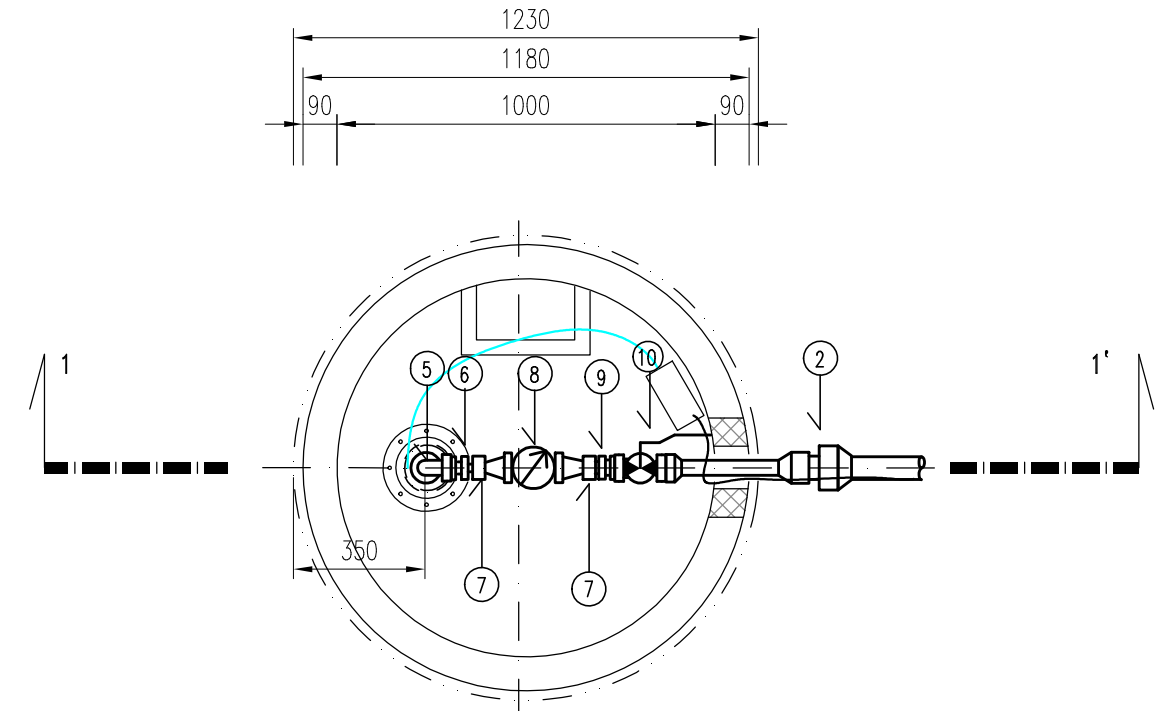

- 1 - POTRUBÍ PE d63
- 2 - SPOJKA REDUKOVANÁ PE d63 x d40, SVĚRNÝ SPOJ
- 3 - OCELOVÁ TYČ NA ZAVĚŠENÍ POJISTNÉHO LANA ČERPADLA
- 4 - SVĚRNÝ VENTIL PE d40, SVĚRNÝ SPOJ
- 5 - SVĚRNÉ KOLENO 90° VNITŘNÍ ZÁVIT PE d40 x G 5/4"
- 6 - VSUVKA REDUKOVANÁ G 5/4" x G 1" MOSAZ VNĚJŠÍ ZÁVIT
- 7 - ŠROUBENÍ K VODOMĚRU G 1" MOSAZ VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT
- 8 - VODOMĚR 1", $Q_n = 3,5$ m³/h, PŘIPOJENÍ 1" VNĚJŠÍ ZÁVIT, MOSAZ
- 9 - NÁTRUBEK 1", VNITŘNÍ ZÁVIT, MOSAZ
- 10 - VSUVKA REDUKOVANÁ G 1" x G 1 1/4" MOSAZ VNĚŠÍ ZÁVIT
- 11 - SVĚRNÝ VENTIL VNITŘNÍ ZÁVIT PE d40 x G 1 1/4"
- 12 - PONORNÉ ČERPADLO DO VRTŮ
- 13 - PŘECHOD S VNĚJŠÍM ZÁVITEM d63 x 2"
- 14 - ZHLAVÍ STUDNICHÍ
- 15 - ZPĚTNÁ KLOPKA (POKUD NENÍ SOUČÁSTÍ ČERPADLA)

POZNÁMKA:

Navržená skladba je pouze doporučená, je více systém.
Záleží tedy na stavebníkovi jaký způsob zvolí, dle
vlastních zkušeností.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			 PÍŠTOVY 820 537 01 CHRUDIM E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : V+K	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. ELIŠKA KUDRNOVÁ	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : Obec Malenice, Na Návsi 95, 387 06 Malenice			ČÍSLO ZAKÁZKY	6615 15 041
NÁZEV AKCE : MALENICE NAPOJENÍ VRTU HV-4 NA VODOVODNÍ SOUSTAVU MALENICE-ZLEŠICE ČÁST : D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ			FORMÁT A4	2
			DRUH PROJEKTU	DSP
			DATUM	02. 2016
			MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV VÝKRESU : D.4_Vrt_strojní_cast_Malenice_HV-4.dwg VZOROVÝ STROJNÍ VÝKRES VRTANOU STUDNOU HV-4			ČÍSLO VÝKRESU : D.4	PARÉ Č.: