

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 05122014

Obec Bouzov

zastoupená:

adresa:

Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

Bouzov 2

783 25 Bouzov

IČO:

00298719

DIČ:

CZ00298719

Profil zadavatele :

<https://www.stavebnionline.cz/profil/bouzov>

Zastoupený:

ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Ing. Vladimír Trunda

U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

IČ:

27857646

Zadavatel uvádí do souladu zadávací dokumentaci níže uvedené veřejné zakázky.

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:

„Multifunkční sportovní areál v Bouzově“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel se rozhodl vzhledem k upřesňujícím informacím k rozpočtu, prodloužit termín pro podání nabídek a otevírání obálek. **Nabídky je tedy nově možno podávat do 11. 12. 2014 do 8:00 a otevírání obálek bude zahájeno 11. 12. 2014 do 8:00.** Místo pro podání nabídek a otevírání obálek se nemění.

Podání nabídek do: 11. 12. 2014 do 8:00

Žádáme uchazeče, aby sledovali profil zadavatele !!!

Dotaz 1

Na základě podmínek soutěže pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obec Bouzov - Multifunkční sportovní areál v Bouzově“ se na vás obracím s dotazy uchazeče:

1. V zadávacím rozpočtu je v části VykVym_SO_01.4.c_ZTI uveden v části 800 - 721 Zdravotně technické instalace požadavek na dodávku :

4	721175001	Odp. systém tlumící zvuk, spoj. dvoj. spojkami připoj. DN 50 + DN 40	12,000	m
5	721175011	dtto, svislé DN 70	18,000	m
6	721175012	dtto, DN 100	9,000	m

V technické části je však uveden požadavek na dodávku a montáž splaškové kanalizace v objektu z odpadních trub HT (přípojovací a odpadní potrubí) a trub PVC KG (svodné potrubí). Potrubí „systému tlumící hluk“ jak je požadováno v zadávacím slepém rozpočtu je několikanásobně dražší než potrubí požadované v technické zprávě PD .

Dotaz zní:

1) Jaké odpadní potrubí požaduje zadavatel dodat ? Dle požadavku popisu položky zadávacího rozpočtu, nebo dle technické zprávy projektové dokumentace ?

Odpověď :

Dodat potrubí dle TZ, tj. HT nad podlahou, pod podlahou PVC KG.

K výše uvedené odpovědi ještě přikládáme soubor: VY_ZTI_POLOZKY.pdf

Dotaz 2

Na základě podmínek soutěže pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obec Bouzov - Multifunkční sportovní areál v Bouzově“ se na vás obracím s dotazy uchazeče:

1. V zadávacím rozpočtu je v části VykVym_SO_01.4.c_ZTI uveden v části 800 - 721 Zdravotně technické instalace požadavek na dodávku :

P	30	inf. cena	EO 5 l (pod dřez)	1,000	s
---	----	-----------	-------------------	-------	---

Ve výkresové části PD (výkres č.v.02 – Vodovod , kanalizace – půdorysy) jsou však požadovány dva tyto ohřívače a to v m.č.13 a v m.č.14

Dotaz zní: Máme do cenové nabídky zahrnout dodávku a montáž pouze jednoho ohřívače EO 5l , tak jak je požadováno v zadávacím rozpočtu?

Odpověď: V PD jsou uvažovány 2 ks EO 5l.

2. V zadávacím rozpočtu je v části VykVym_SO_01.4.c_ZTI uveden v části 800 - 721 Zdravotně technické instalace požadavek na dodávku :

34	inf. cena	WC bílé, keram., s nádržíkou kombi+sedátko, odpad zadní, příp. svislý	11,000	s
----	-----------	---	--------	---

Ve výkresové části PD (výkres č.v.02 – Vodovod , kanalizace – půdorysy) je však požadována dodávka a montáž 5ks WC kombi a 1 ks WC kombi pro tělesně postižené.

Dotaz zní: Máme do cenové nabídky zahrnout dodávku a montáž 11 ks WC kombi (standardní), tak jak je požadováno v zadávacím slepém rozpočtu?

Odpověď: Dle výkresové části je nutno vyrozpočtovat pouze 6 WC

3. V zadávacím rozpočtu je v části VykVym_SO_01.4.c_ZTI uveden v části 800 - 721 Zdravotně technické instalace požadavek na dodávku :

37	inf. cena	Bidet závěsný keramický	1,000	s
----	-----------	-------------------------	-------	---

Ve výkresové části PD (výkres č.v.02 – Vodovod , kanalizace – půdorysy) je však požadována dodávka a montáž 3ks bidetů.

Dotaz zní: Máme do cenové nabídky zahrnout dodávku a montáž pouze 1 ks bidetu, tak jak je požadováno v zadávacím rozpočtu? A je opravdu požadován tento bidet závěsný , jak je uvedeno v zadávacím slepém rozpočtu ?

Odpověď: V PD je nutno uvažovat se 3 pisoáry místo 3 bidetů. Pisoáry jsou uvažovány s automatickým splachováním s bateriovým zdrojem.

K výše uvedeným odpovědím ještě přikládáme soubory: VY_ZTI_POLOZKY.pdf a 02_VODOVOD A JKANALIZACE_PUD Model (1). pdf

Dotaz 3

Na základě podmínek soutěže pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „**Obec Bouzov - Multifunkční sportovní areál v Bouzově**“ se na vás obracím s dotazy uchazeče:

1. V části SO 06 Vodovod je požadována dodávka a montáž vodovodní přípojky. V odpovídajícím rozpočtu „VykVym_SO_06_Vodovod.xls“ jsou pouze položky zahrnující v sobě montáž potrubí vodovodní přípojky, avšak bez dodávky samotného trubního materiálu :

	871	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu		
5	871181121	z tlakových trub PE 50	57,600	m

Dotaz zní: Ve které položce zadávacího rozpočtu je zahrnuta materiálová **dodávka potrubí** vodovodní přípojky PE SDR11 50x4,6 – 57,6m ?

Odpověď: Specifikace byla doplněna do pol. č. 17 v množství 60 m.

K výše uvedené odpovědi ještě přikládáme soubor: VY_VEN_VOD_POLOZKY.pdf

Dotaz 4

Je požadováno předložit v rámci technických kvalifikačních předpokladů min. 5 staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo obnova multifunkčního sportovního areálu ve fin. rozsahu min. 30 mil. Kč bez DPH celkem.

Je možná kombinace např. doložení jen 2 staveb, které splňují požadovaný fin. rozsah, nebo zadavatel trvá na doložení min. 5 referenčních staveb?

Odpověď 4

Zadavatel trvá na předložení 5 staveb byť jen min. rozsahu, jak je patrné ze ZD.

Dotaz 5

V rozpočtu objektu TOM65401 - SO 01, SO 02 - Víceúčelový objekt, krytý přístřešek, oddíl 766 Truhlářské výrobky, pol. č. :97-113 jsou odkazovány na Specifikaci výrobků, s jednotlivým označením. Tato specifikace však není součástí zadávací dokumentace. Žádám tímto o doplnění specifikace výrobků pro možnost scenění jednotlivých prvků.

Odpověď 5

Dokument **Specifikace výrobků** je součástí projektové dokumentace a to část **F. Technická specifikace**.

Dotaz 6

Rozpočet SO06 vodovod – položka č. 11 - Štěrkopísek pro obsyp a zásyp potrubí – jaká má být měrná jednotka? Předpokládáme, že m3 ale v rozpočtu jsou ks – rozpočet nemůžeme svévolně měnit. Prosíme o doplnění.

Rozpočet SO04 komunikace – položky s pořadovým číslem 56, 57 – nemají uvedenou měrnou jednotku – prosíme o doplnění

Odpověď 6

SO 06 - pol. 11 - mylně uvedena jednotka kus, správně je m3

SO 04 - pol. 56,57 - neuvedena měrná jednotka, správně je kus

Dotaz 7

- a. Prosíme o upřesnění ve Výkazu výměr na venkovní osvětlení je mnoho položek s množstvím 0 – je tedy v pořádku, že tyto položky nebudeme do soutěže oceňovat?
- b. Venkovní osvětlení – Položka pořadové č. 74,75,76 – prosím o vysvětlení množství % hodnoty u těchto položek a zda je správná? (1470%, 2598?) A z čeho se má počítat? Stejný dotaz máme k položkám - 90,91,92,94,95,96,98,99,100, 118,119,120
- c. Stejný dotaz jako u položek viz výše máme u VV venkovní silnoproud – položka pořadové číslo 55,56 (podíl přidružených výkonů, zednická výpomoc) – je hodnota 422% skutečně v pořádku? Z čeho má být počítána?
- d. Vnitřní silnoproud – položka poř. Číslo – 95,96, 130, 131 - (přidružený materiál, podíl přidružených výkonů) – je hodnota 2080% a 3002% skutečně v pořádku? Z čeho má být počítána?
- e. Hromosvod – pol. Poř.č. 34,35,36 – stejný dotaz viz výše?
- f. Vchodové branky ke sportovištím – prosíme o výkresovou dokumentaci, bohužel jsme nenašli žádný bližší popis těchto položek u jednotlivých hřišť
- g. Víceúčelové sportoviště – prosíme o doplnění informací případně výkresové dokumentace k položce - Basketbalová venkovní konstrukce plně vybavená (deska, obroučka, řetízková síťka) – jaká konstrukce? Příhradová? Sklopná? Do jaké výšky?

Odpověď 7

- a. Ano necenit, jedná se o redukci původního záměru
- b. Tyto položky jsou „přirážky“, "Množství celkem" (sloupec 7) je ve výkazu výměr uveden chybně. Správné nacenění se provede dle následujícího návodu:
pol. označené "PM" (přidružený materiál) – ve sloupci 7 hodnota "3", cena celkem je 3% z celkového objemu finančních nákladů na materiál – v daném oddílu; pol. označené "PPV" (podíl přidružených výkonů) – ve sloupci 7 hodnota "1", cena celkem je 1% z celkového objemu finančních nákladů na montáže – v daném oddílu; pol. označené "ZV" (zednické výpomoci) – ve sloupci 7 hodnota "1", cena celkem je 1% z celkového objemu finančních nákladů na montáže – v daném oddílu;
- c. viz. bod b)
- d. viz. bod b)
- e. viz. bod b)

Dotaz 8 a Odpověď 8

Dotaz č. 1:

V objektu „SO 09 Drobná architektura“ jsou položky č. 17 a č. 18 (obrubník prvek a fitness) odkázány na technickou specifikaci. V technické specifikaci chybí popis (rozměry+materiál) požadovaných obrubníků. Žádám zadavatele o doplnění specifikace k položkám č. 17 a č. 18

Odpověď:

- viz přiložený specifikační list

Dotaz č. 2:

V objektu „SO 04 Komunikace“ výkres „D.4.2 Situace“ jsou zakresleny liniové odvodňovací žlaby s délkou 7,5 a 7,1 metrů. V legendě výkresu je pak napsáno „žlab 2 dl. 30,5 m“. Ve výkazu výměr je položka uvedena bez měrné jednotky s hodnotou „1“. Prosím zadavatele o jednoznačné určení jaké množství (vč. jednotek) do výkazu výměr ocenit.

Odpověď:

Liniové odvodňovací žlaby mají délku 7,5 a 7,1 metrů. Hodnota v legendě (30,5) je ilustrativní (neplatí). Ve výkazu výměr u pol. 56 a 57 patří do sloupce „MJ“ hodnota „kus“, délky jsou správně uvedeny ve sloupci „Popis“.

Dotaz 9

Rádi bychom se zeptali na položky v rozpočtu drobná architektura – jedná se o položky obrubník prvek a obrubník fitness – v položce je napsáno viz specifikace, ale specifikaci jsme nenašli – můžete tyto prvky specifikovat?

Odpověď 9

viz. níže Specifikační list

Specifikační list

č. D.01

Popis, poznámka


SO 09 – Obrubníky

Pol. 16 a 17 výkazu výměr

název	výměra:
Klasický parkový betonový obrubník	179 bm


Charakteristika:

Betonové obrubníky jsou trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu.

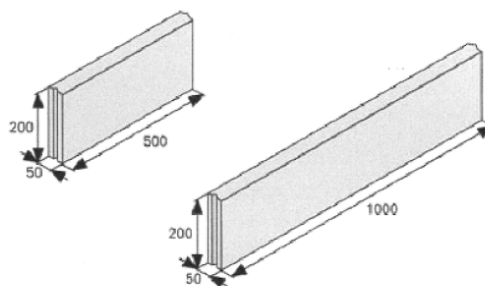

- rozměr 500 x 50 x 200
- alt. rozměr 1000 x 50 x 200 (pro dlouhé rovné úseky)
- barva přírodní šedá (beton)
- obrubníky budou kladeny do betonového lože s betonovou boční opěrou

Náhled:

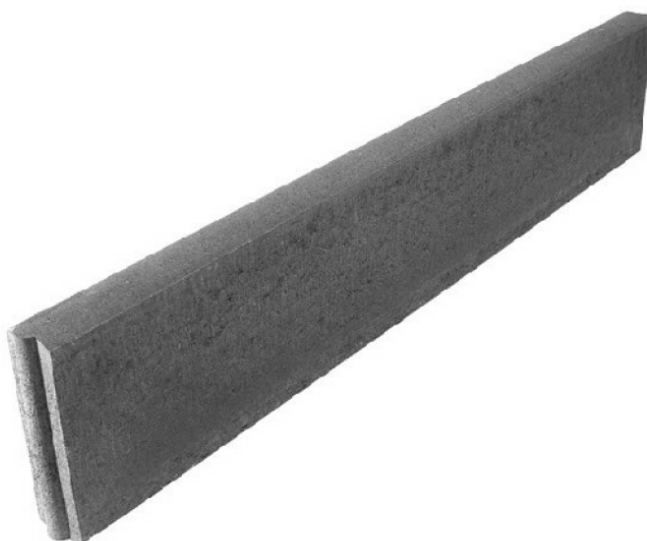

Dotaz 10

Prosím o osvětlení požadavků ze zadávací dokumentace a to bod. 3.5 Technické kvalifikační předpoklady podle §56 zákona odstavec 4. Zadavatel požaduje kopii platného oprávnění vydaného výrobcem. Jaké oprávnění má zadavatel na mysli? K montáží nebo certifikát o prvcích? Dodávat a montovat bude pravděpodobně subdodavatel - Chcete tedy doložit smlouvu o budoucí spolupráci?

Odpověď 10

Jedná se o oprávnění, že výrobky jsou bezpečné pro jejich uživatele a, že splňují základní podmínky bezpečného provozu.

Dotaz 11 a Odpověď 11

Dotaz č. 1:

Prosím o uvedení počtu směrových šipek u orientačního systému, který je zahrnut v objektu SO 09 Drobná architektura.

Předpokládám 8 šipek

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci u mobilních herních atrakcí (parkové šachy a ruské kuželky) je uvedeno, že velikost a provedení bude odpovídat ilustračním náhledům. Z náhledu jde ale těžko posoudit výšku figurek, rozměry šachovnice, výrobní materiál, atd. Prosím o doplnění bližší specifikace herních atrakcí.

Pro bližší specifikaci herních prvků – parkové šachy a ruské kuželky - připojuji k dokumentaci další dva specifikační listy D.02 a D.03.

Dotaz č. 3:

V Technické specifikaci je položka č. 33 Závora. Je závora součástí zakázky? Pokud ano, tak bych chtěl vědět, která položka výkazu výměr ji obsahuje.

Ve výkazu výměr je opomenuta položka pro závora. Výkaz výměr bude aktualizován a položka doplněna. Prosíme žadatele, aby sledovali profil zadavatele.

Následující dvě strany obsahují dva specifikační listy D.02 a D.03

Popis, poznámka

Ruské kuželky

Charakteristika:

- sada ruských kuželek s dřevěnou šibenicí a betonovou podstavou s nerezovými výstupky

- hrací plocha ruských kuželek:

- zasypaná na úroveň terénu
- betonová herní plocha je opatřena speciálními nerezovými výstupky pro rozložení kuželek
- rozměr hrací plochy cca 1500 x 1500mm, **UPOZORNĚNÍ:** bezpečný rozměr plochy vymezený pro hru je 3000 x 3000mm (kuželky samotné se sestavují do čtverce o rozměru 1000 x 1000mm)

Poznámka: betonová deska herní plochy může být řešena formou betonové velkoformátové dlažby s dodatečně navrtanými nerezovými trny

- šibenice ruských kuželek:

- tři části šibenice vyrobené z lepeného dubu, vzájemně spojeny tesařskými spoji
- jednotlivé prvky musí být opatřeny proti povětrnostním vlivům
- dřevěná šibenice je osazena pomocí ocelového prvku (botky) s trnem, který je zabetonován do základu 500x500, hl.800mm (beton třídy C20/25)
- výška šibenice 2050mm, délka ramene 1500mm

- kuželky a koule:

- kuželky jsou vyrobeny z jednoho kusu dřeva (buk), opatřeny proti povětrnostním vlivům
- spodní plocha je opatřena prohlubní pro osazení na hrací plochu
- výška kuželky: 280mm, váha 450g
- rozměr koule: průměr 120mm, váha 620g
- hrací koule je na šibenici zavěšena pozinkovaným řetězem

Náhled:

Popis, poznámka

Venkovní šachy

Charakteristika:

- sada 32 plastových šachových figur s šachovnicí vytvořenou velkoplošnou betonovou dlažbou osazenou do plochy trávníku
- šachové figury jsou lehké a snadno přenosné (figura váží cca 1kg)
- výška krále cca 600mm, pěšáka cca 400mm

- herní podklad je tvořen velkoplošnou hladkou betonovou dlažbou o rozměru 400 x 400, tl.40mm
- dlažba ve dvou odstínech je skládána do šachovnice o celkovém rozměru cca 3300 x 3300mm (**8 x 8 polí**)

- skladba pod betonovou dlažbu:

betonová dlažba	40mm
pískové lože pro položení dlaždic	50mm
hutněné drcené kamenivo - frakce 8-32	100mm
geotextilie proti prorůstání	

- celková herní plocha musí být vymezena parkovým obrubníkem o šířce 50mm


Náhled:

Dotaz 12 a

Měl bych dotaz ohledně objektu SO 09 položka č. 15 povrch tlumící pád nemohu najít specifikaci

Odpověď 12

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - KAČÍREK

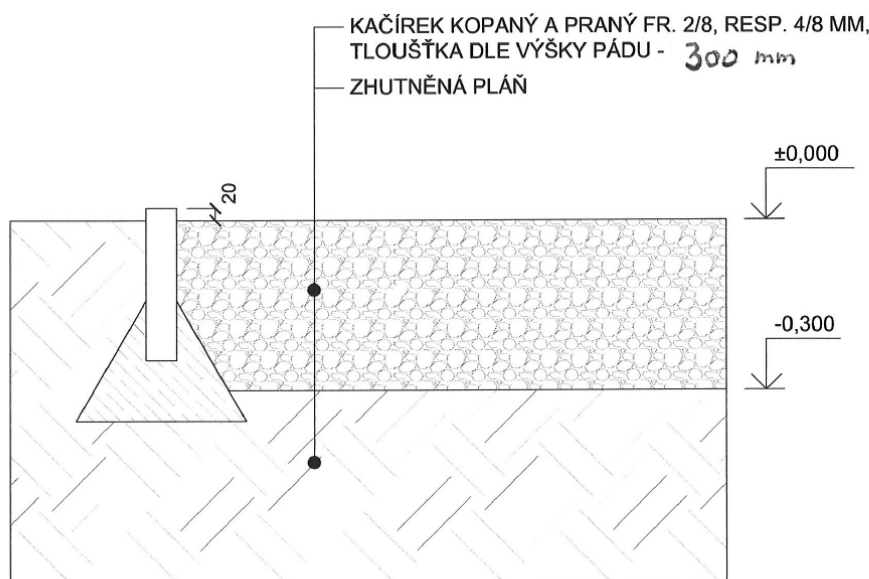


POZNÁMKA č. 1 TLOUŠŤKA KAČÍRKU DLE ČSN 1176 -01, T.J. DLE MAXIMÁLNÍ VÝŠKY PÁDU Z HERNÍHO PRVKU.
VÝŠKA PÁDU ≤ 2000 mm - TLOUŠŤKA KAČÍRKU 300 mm,

POZNÁMKA č. 2 JE DOPORUČENO PŘEHUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ - ZEMINOVÉ DESKY NA HODNOTU
MODULU PŘETVÁRNOSTI $R_o = 40-60 \text{ MPa}$

POZNÁMKA č.3 ROZPROSTŘENÍ KAČÍRKU V DOPADOVÉ PLOŠE BUDE PROVEDENO AŽ PO INSTALACI
HERNÍHO PRVKU

MLATOVÝ POVRCH

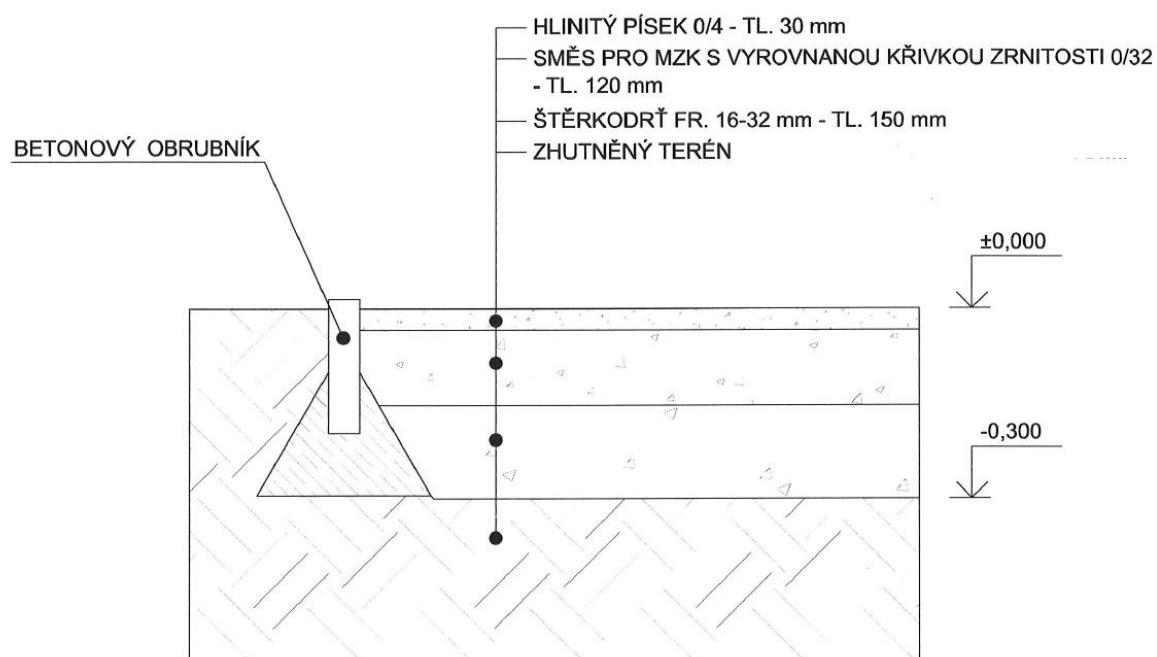

POZNÁMKA č.1: JE DOPORUČENO PŘEHUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ - ZEMINOVÉ DESKY NA HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI $R_0 = 40-60 \text{ MPa}$