


The diagram consists of three horizontal lines labeled L1, L2, and L3 from top to bottom. On line L1, there are two black dots. From each dot on L1, a vertical line extends downwards to a dot on line L2. Additionally, from each of those two dots on L2, another vertical line extends downwards to a dot on line L3. This creates a total of four dots on L2 and eight dots on L3, representing a binary tree structure where each node at level L1 branches into two nodes at level L2, which in turn branch into two nodes at level L3.

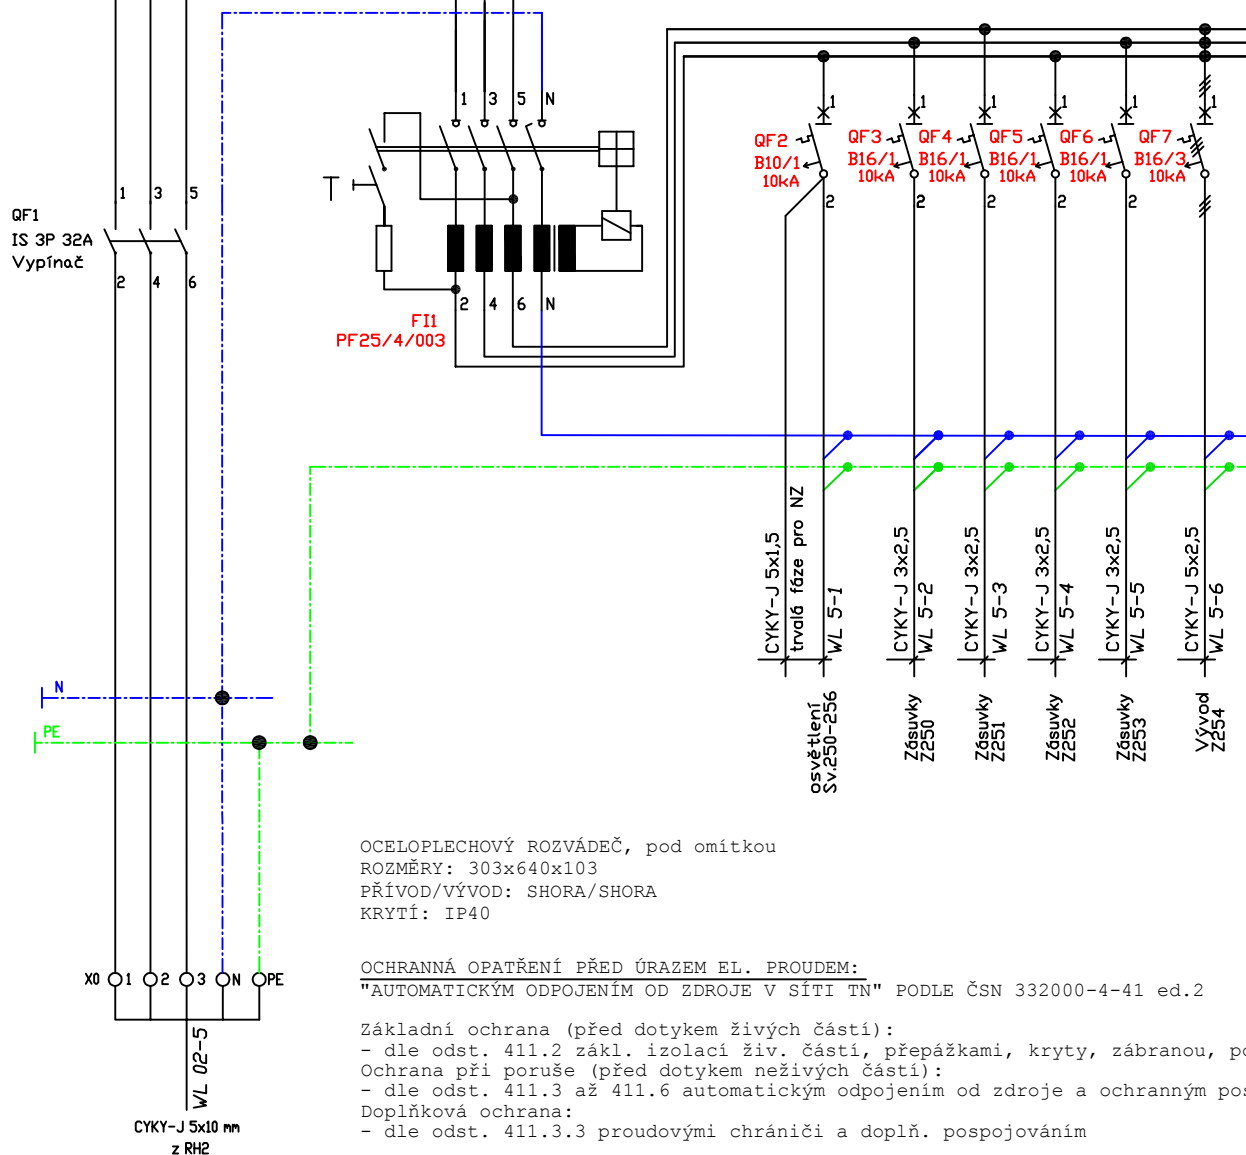

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDEČ, pod omítkou
ROZMĚRY: 303x640x103
PŘÍVOD/VÝVOD: SHORA/SHORA
KRYTÍ: IP40

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
"AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN" PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2

Základní ochrana (před dotykem živých částí):
 - dle odst. 411.2 zákl. izolací živ. částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou
 Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
 - dle odst. 411.3 až 411.6 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.
 Doplnková ochrana:
 - dle odst. 411.3.3 proudovými chrániči a doplň. pospojováním

Rozvodná soustava:
Přípojka NN: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C
Vnitřní rozvody: 3NPE, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
Ovládací napětí: 1N AC, 230V, 50Hz

Kreslil	Ing. K.Florian				
Vypracoval	Ing. K.Florian				
Projektant	Ing. K.Florian				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doní Bojanovice	Datum	6 / 2016
Investor	Obec Dolní Bojanovice,Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice			Dokumentace	DPS
Akce	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice D.1.4.3 Elektroinstalace			Formát	1 x A4
Obsah	Rozvaděč RP2.5			Měřítko	
					Číslo výkresu 11