


# DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:25

STABILIZACE VÁPNEM TĚSNÍCÍ ŽIVIČNÉ PÁSKY  
Místní komunikace s živičným krytem

Stávající podkladní vrstvy uložit tak, aby se daly zpětně použít na zásypy

V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY SE PROVEDE V AKTIVNÍ ZÓNĚ STABILIZACE VÁPNEM V MNOŽSTVÍ 4kg/m<sup>3</sup> UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ ZEMINY

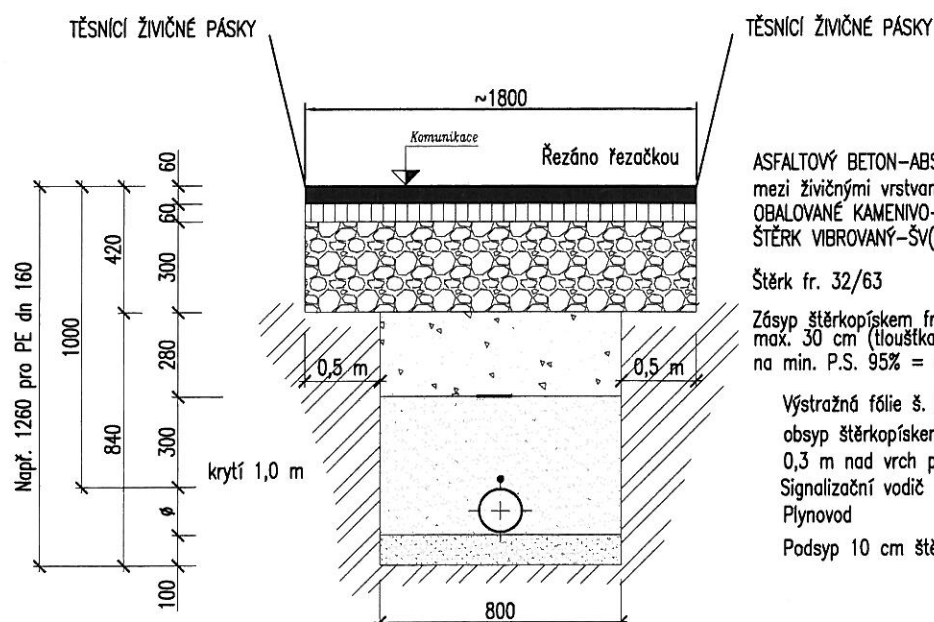

ASFALTOVÝ BETON-ABS III (ČSN 73 6121)  
mezi živičnými vrstvami spojovací potřik  
OBALOVANÉ KAMENIVO-OKS II (ČSN 73 6121)  
ŠTĚRK VIBROVANÝ-ŠV(ČSN 73 6126)

Štěrko fr. 32/63

Zásyp štěrko-pískem fr. 0/32 - hutněn po vrstvách  
max. 30 cm (tloušťka vrstvy dle skutečné hloubky plynovodu)  
na min. P.S. 95% = 45 MPa


Výstražná fólie š. 24 cm, perfor. tl. 0,4 mm, plná  
obsyp štěrko-pískem fr. 16 mm  
0,3 m nad vrch potrubí  
Signalizační vodič  
Plynovod

Podsyp 10 cm štěrko-písek fr. 16 mm

TĚSNÍCÍ ŽIVIČNÉ PÁSKY

Stávající podkladní vrstvy uložit tak, aby se daly zpětně použít na zásypy

V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY SE PROVEDE V AKTIVNÍ ZÓNĚ STABILIZACE VÁPNEM V MNOŽSTVÍ 4kg/m<sup>3</sup> UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ ZEMINY

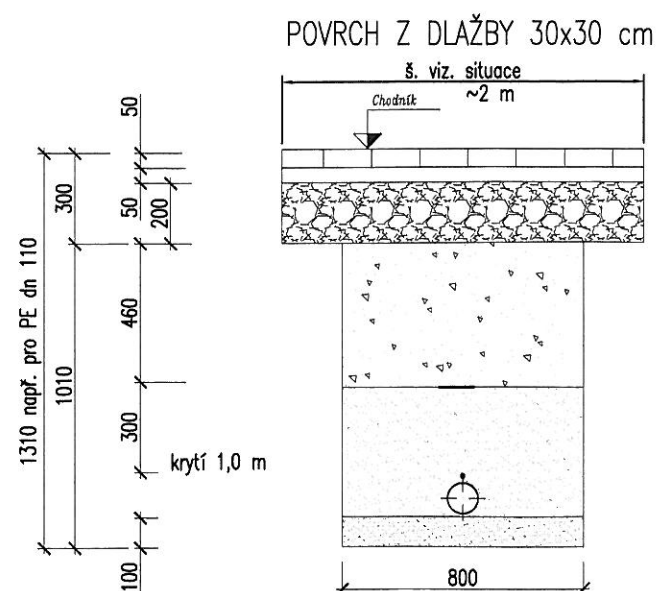

DLAŽBA  
LOŽE  
ŠTĚRKODRŮŽ-ŠD(ČSN 73 6126)

Zásyp štěrko-pískem fr. 0/32 - hutněn po vrstvách  
max. 30 cm (tloušťka vrstvy dle skutečné hloubky plynovodu)  
na min. P.S. 95% = 45 MPa

Výstražná fólie š. 24 cm, perfor. tl. 0,4 mm, plná  
obsyp štěrko-pískem fr. 16 mm  
0,3 m nad vrch potrubí  
Signalizační vodič

Plynovod

Podsyp 10 cm štěrko-písek fr. 16 mm

